普通寸法許容差（組立）		
呼び寸法区分	寸法許容差	
	精級	普級
L≦ 750	3	10
750<L≦1500	3	15
1500<L≦3000	4	20
3000<L≦6000	6	30
6000<L	8	40

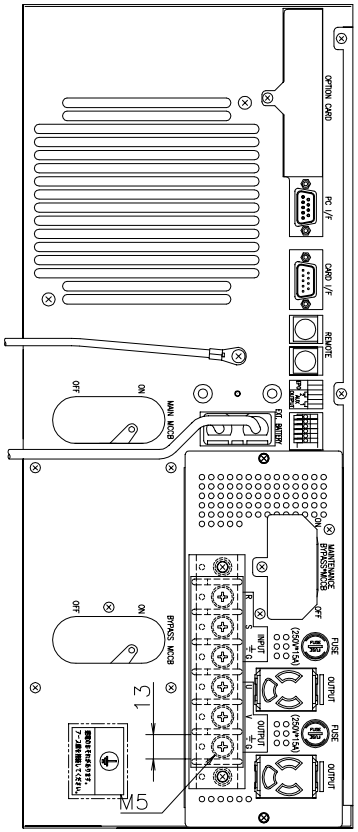

背面　入出力端子
及び操作スイッチ　詳細

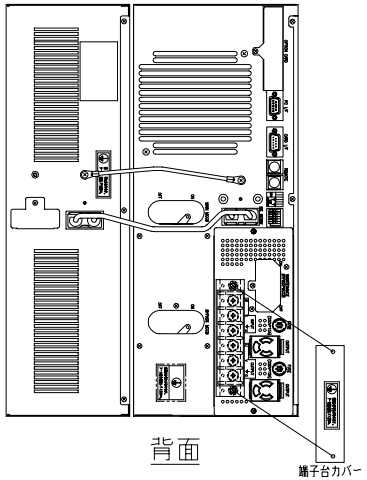

背面

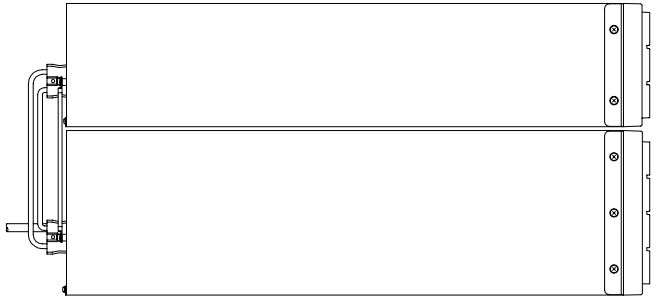

右側面

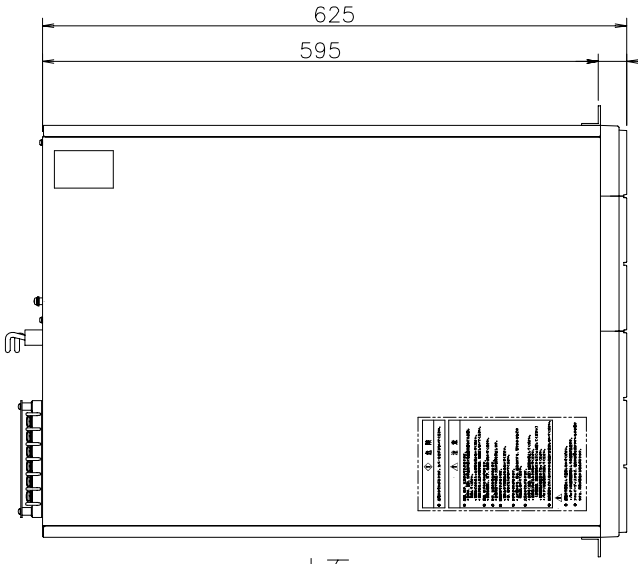

上面

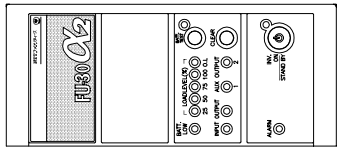

正面　表示及び操作部　詳細

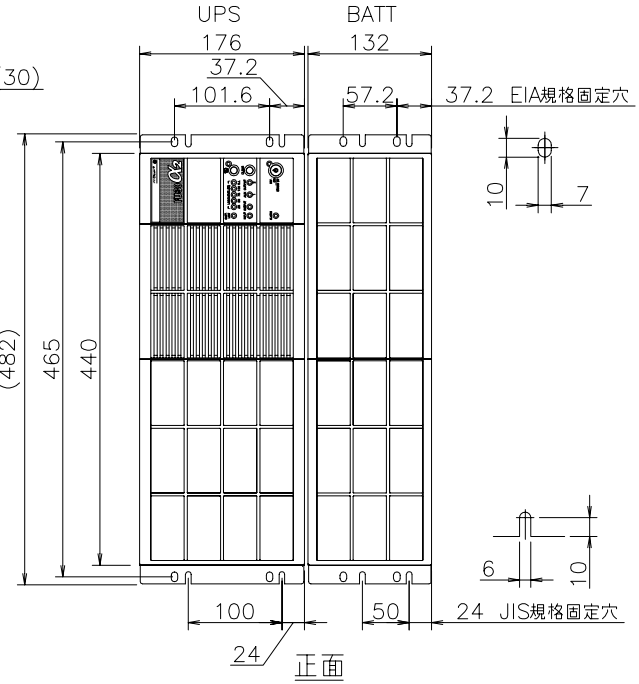

正面

	質　量
UPS	約 59kg
BATT	約 47kg

FU-30α2-030-H-RM 無停電電源装置

特記事項

ＥＩＡおよびＪＩＳ規格の１９インチラックに搭載可能な構造です。
安全のため、ラック搭載時はＬ型レール（サポートアングル）などを使用してください。
ＵＰＳ本体およびバッテリ盤それぞれに必要です。
（Ｌ型レールはお客様手配となります。ご使用のラックメーカに問い合わせください。）

注意　１．幅および奥行き寸法にねじなどの突起物は含まれておりません。
　　２．本図面は、外形上の寸法を示すものであり、詳細の形状は実物と異なる場合があります。

記号 REV.	記事 DESCRIPTION	日付 DATE
A	新規作成　滝沢	08-01-21

単位 UNIT	mm
尺度 SCALE	
承認 APPROVED BY	J. Suzuki 08-01-24
審査 CHECKED BY	Y. Kamakura 08-01-24
設計 DESIGNED BY	H.TAKIZAWA 08-01-21
品目分類記号	3572
名称 TITLE	外観構造図
株式会社　ＮＴＴファシリティーズ	
図番 DWG NO.	00674903 REV. A

A2G-F3

00674903