

呼び寸法区分	寸法許容差
LS 750	3 / 10
750 < LS 1500	3 / 15
1500 < LS 3000	4 / 20
3000 < LS 6000	6 / 30
6000 < L	8 / 40

背面 入出力端子
及び操作スイッチ 詳細

正面 表示及び操作部 詳細


上面

背面

左側面

正面

右側面

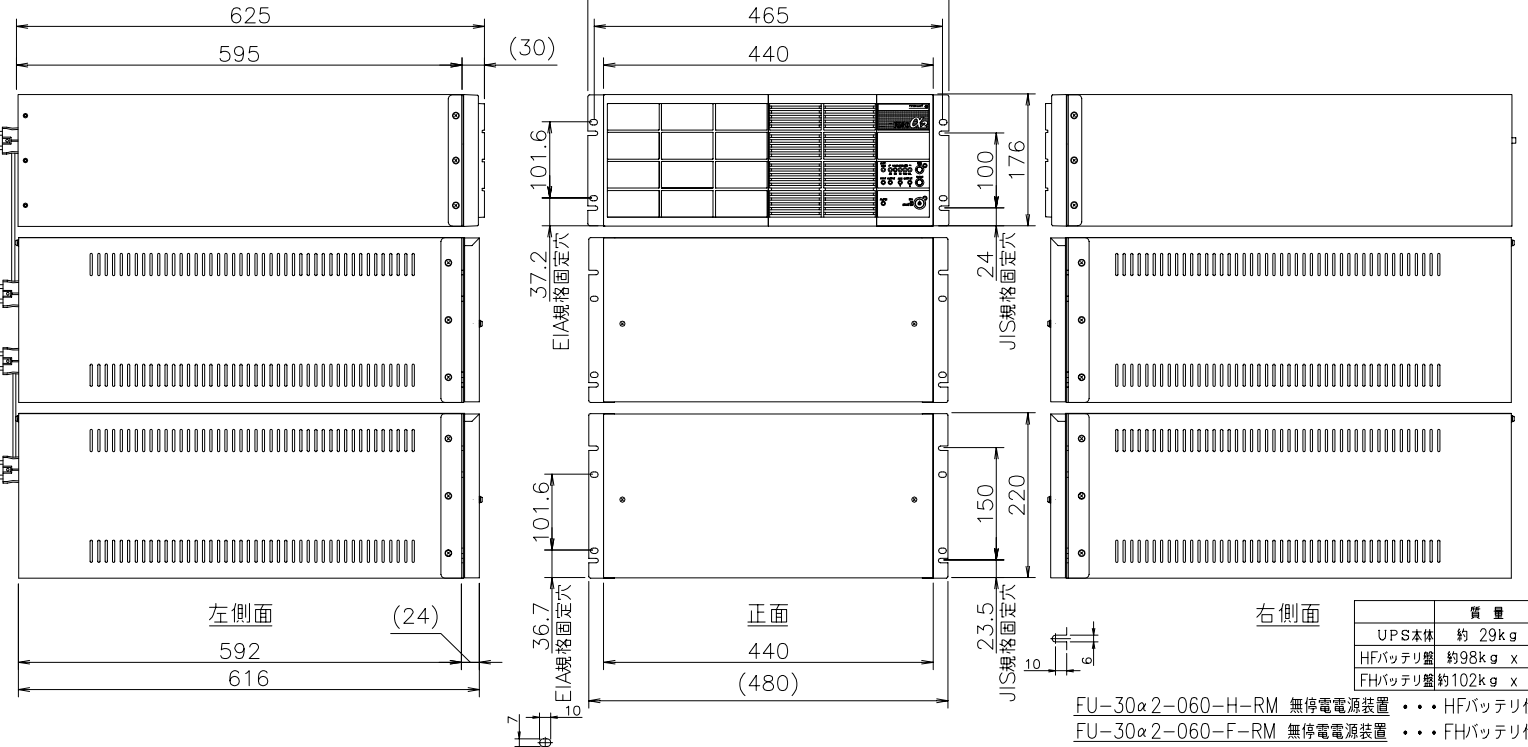

FU-30α2-060-H-RM 無停電電源装置・・・HFバッテリー仕様
 FU-30α2-060-F-RM 無停電電源装置・・・FHバッテリー仕様

	質量
UPS本体	約 29kg
HFバッテリー盤	約98kg x 2面
FHバッテリー盤	約102kg x 2面

特記事項

EIAおよびJIS規格の19インチラックに搭載可能な構造です。
 安全のため、ラック搭載時はL型レール(サポートアングル)などを使用してください。
 UPS本体およびバッテリー盤それぞれに必要です。
 (L型レールはお客様手配となります。ご使用のラックメーカーに問い合わせください。)

注意 1. 幅および奥行き寸法にねじなどの突起物は含まれておりません。
 2. 本図面は、外形上の寸法を示すものであり、詳細の形状は実物と異なる場合があります。

承認 APPROVED BY T. Shigaki 08-01-24	品目分類記号 3572
検査 CHECKED BY Y. Komakura 08-01-23	名称 TITLE 外観構造図
設計 DESIGNED BY H.TAKIZAWA 08-01-16	
製図 DWG NO. 00674907	REV. A

株式会社 NTTファシリティーズ

A2G-F3

100674907