正　面

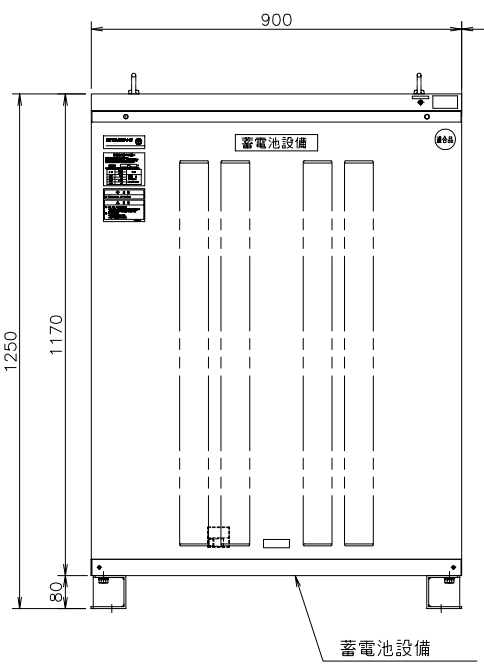

正面　表示及び操作部



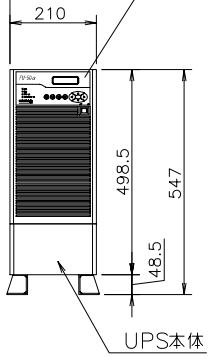

右側面

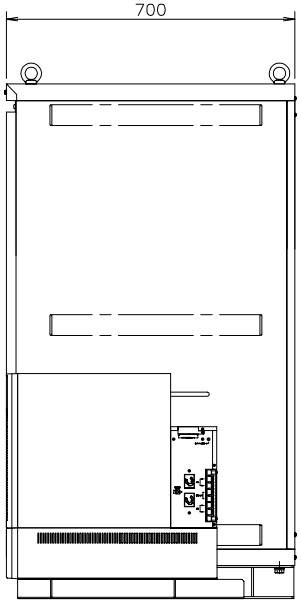

背　面

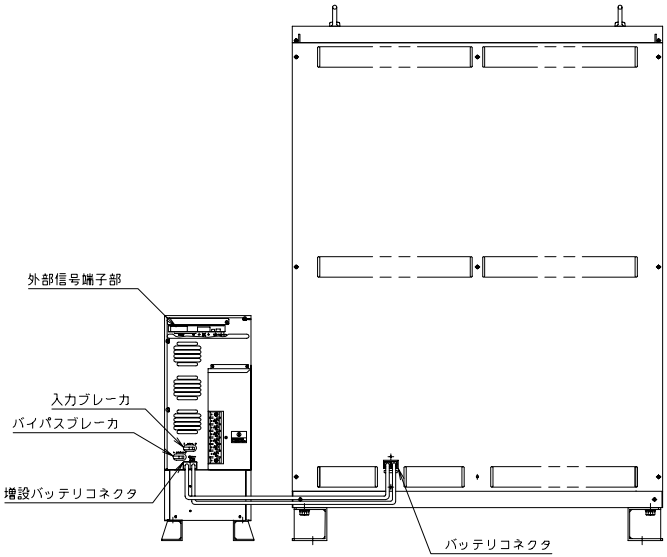

下　面

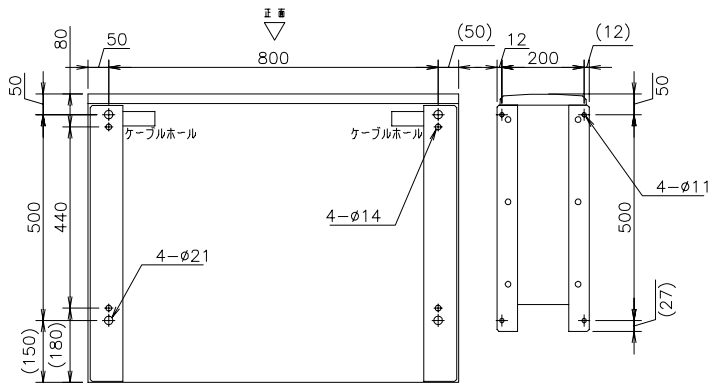

バッテリ盤　操作部

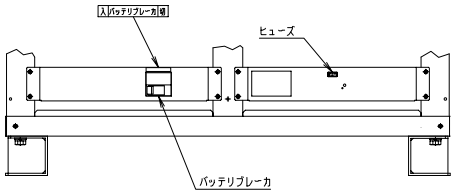

外部信号端子部

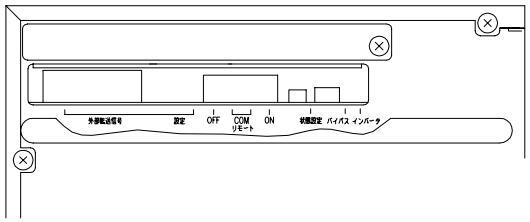

UPS　入・出力端子台

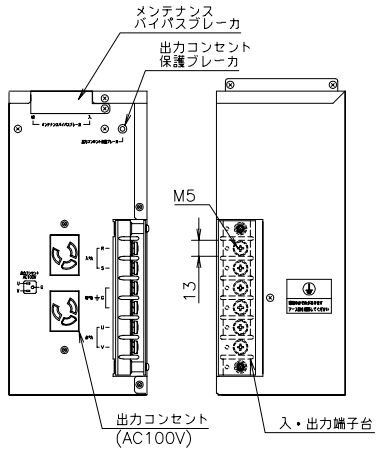

	質　量
UPS本体	約　45kg
蓄電池設備　A面	約810kg

注：UPS本体は蓄電池設備の天井部へは設置できません。

FU−50α−180−L
無停電電源装置

				承認 APPROVED BY		品目分類記号
				M. Yamazaki 99-05-27		35722
			単位 UNIT	審査 CHECKED BY	名称 TITLE	
			m m	T. Yamazaki 99-05-27	外観構造図	
A	新規作成	白鳥	99-05-27	尺度 SCALE	設計 DESIGNED BY	
記号 REV.	記　事 DESCRIPTION		日　付 DATE		N.SHIRATORI 99-05-27	
株式会社　NTTファシリティーズ				図番 DWG NO.	00362632	REV. A

A2G−F3

00362632